




22.2.2023

Pohjois-Pohjamaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle

Viite: Lausuntopyyntö 9.1.2023

**Asia: Pyhäjoen kunnan lausunto SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta**

Pyhäjoen kunnan puolella esillä olevista SSAB:n voimajohtohankkeen linjausvaihtoehdoista kulkevat vaihtoehdot 2A ja 2B. Molemmat vaihtoehdot yhtyvät Pyhäjoen kunnan puolella maakuntakaavassa esitettyyn vielä rakentamattomaan suurmuuntoasemaan. Kummankaan linjauksen kohdalla ei Pyhäjoen kunnan puolella ole yleiskaavaa. Lähimmät yleiskaavoitetut alueet ovat Parhan ja Oltavan tuulipuistojen osayleiskaava-alueet, jotka sijoittuvat lähimmillään n. kilometrin päähän esitetyistä voimajohdon linjausvaihtoehdoista. Oltavan tuulipuiston pohjoispuolelle suunnitellusta Maukarinkankaan tuulipuistohankkeesta on luovuttu. Maakuntakaavassa osoitettu 400 kV sähkölinjavaraus Hanhikivenniemielle on linjattu Parhan tuulipuiston pohjoispuolelta ja se yhtyy samaan suurmuuntoasemaan linjausten VE2A ja VE2B kanssa.

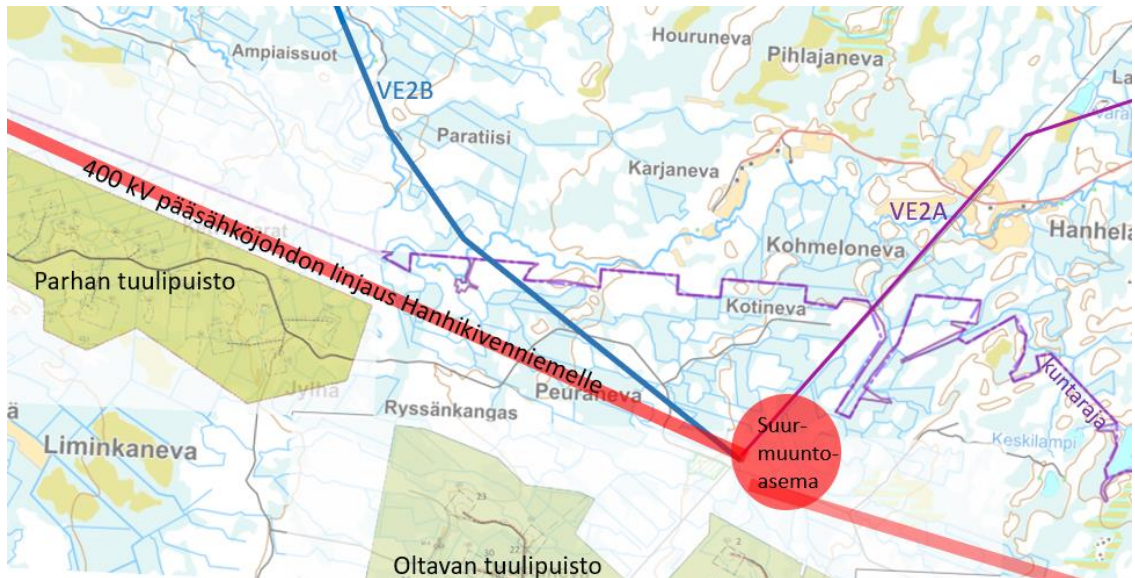

Voimassa olevat yleiskaavat, maakuntakaavassa osoitetut varaukset 400 kV pääsähköjohdolle ja suurmuuntoasemalle sekä SSAB:n voimajohtohankkeen linjausvaihtoehdot 2A ja 2B.

VE2A kulkee Pyhäjoen puolella reilun kilometrin matkan ja sijoittuu koillinen-lounas-suunnassa kulkevaan olevaan johtokäytävään. Olevaa johtoaletta on levennettävä yhden voimajohdon tapauksessa 124 metriin ja kahden voimajohdon tapauksessa 164 metriin.



# PYHÄJOKI

VE2B sijoittuu Pyhäjoen puolella kokonaan uuteen maastokäytävään. Linjaus kulkee Pyhäjoen puolella vajaan 2 kilometrin matkan ennen liittymistään koillinen-lounas-suunnassa kulkevaan kantaverkkolinjaan. Rakennettaessa voimajohto kokonaan uuteen maastokäytävään tulee voimajohtoalueen leveydeksi yhden johdon tapauksessa 64 metriä ja kahden johdon tapauksessa 103 metriä. Kantaverkon liittymäkohdan läheisyydessä n. 250 metrin päässä on Oravaisten pieni luonnonsuojelualue.

Pyhäjoen kunta pitää SSAB:n voimajohtohanketta erittäin tärkeänä valtakunnallisten päästötavoitteiden saavuttamisen ja seutukunnan kehittämismahdollisuuksien näkökulman kannalta. Kaikkien sijoitusvaihtoehtojen osalta Pyhäjoen kunta korostaa valittavan voimajohtolinjauksen yhteensovittamisen tärkeyttä maakuntakaavassa esitetyn Hanhikivenniemen 400 kV sähkönsiirtoyhteyksivarauksen kanssa. Pyhäjoen kunnan puolella ei ole suunnitteilla muuta sellaista maankäyttöä, joka olisi huomioitava linjausvaihtoehdoista päätettäessä.