




## KUULUTUS

### Sähkövaraston sijoittamislupahakemus vireillä

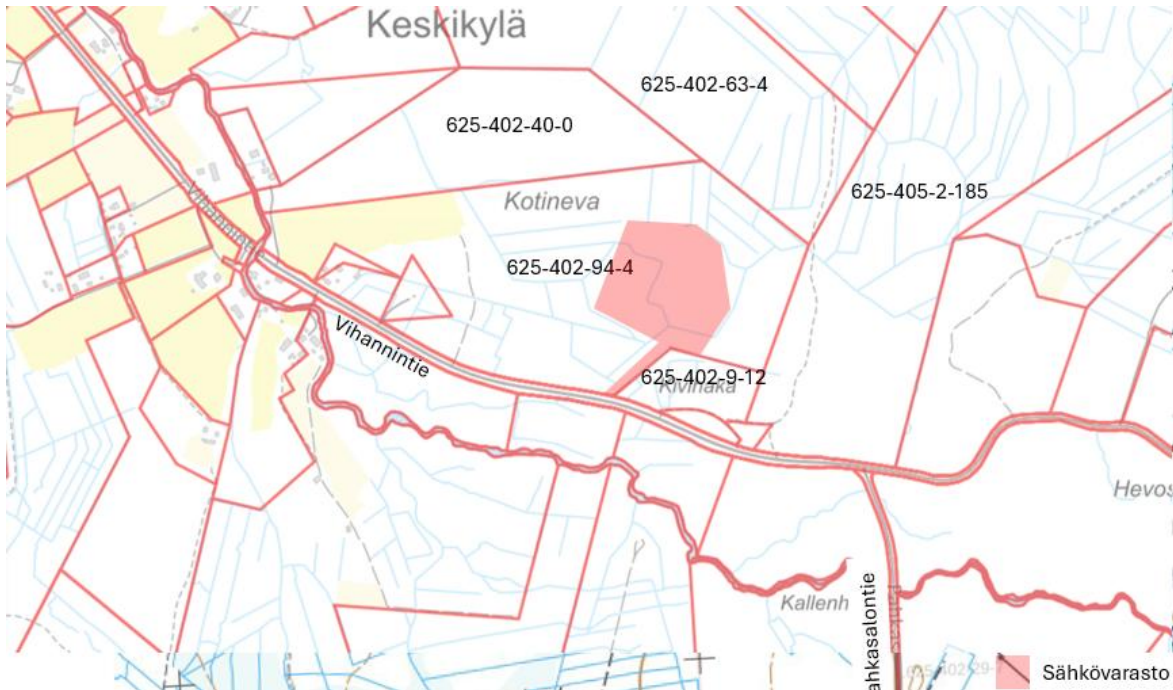

**KSFR Valkeus Energy Storage Oy** hakee Keskikylälle sijoittamislupaa 125 MW suuruiselle sähkövarastolle tilalle **625-402-94-4 Brusi**. Hankealue sijoittuu Vihannintien pohjoispuolelle Fingridin Valkeuden sähköaseman lähelle.

Naapureille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakentamishanke voi huomattavasti vaikuttaa, varataan Rakl 63 ja 64 §:ien mukaisesti tilaisuus esittää mielipiteensä sijoittamislupahakemuksen johdosta. Rakennuspaikan naapureille annetaan tieto hakemuksesta myös kirjeitse.

Kuulemista koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 11.3.2026 asti Pyhäjoen kunnantalon väistötilassa osoitteessa Ollinmäentie 3, 86100 Pyhäjoki sekä kunnan sähköisellä ilmoitustaululla:

<https://www.pyhajoki.fi/>

Mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 11.3.2026 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Pyhäjoen kunta, Ollinmäentie 3, 86100 Pyhäjoki, tai sähköpostitse osoitteeseen [kunta@pyhajoki.fi](mailto:kunta@pyhajoki.fi).

Lisätiedot:

Jyrki Määttä, kaavoitusarkkitehti  
040 359 6014  
[jyrki.maatta\(at\)pyhajoki.fi](mailto:jyrki.maatta(at)pyhajoki.fi)

Osmo Heikkala, johtava rakennustarkastaja  
040 359 6070  
[osmo.heikkala\(at\)pyhajoki.fi](mailto:osmo.heikkala(at)pyhajoki.fi)